


EK 087

Notice d'instructions (F)

Sonde de sol

Bedienungsanleitung (D)

Boden Fühler

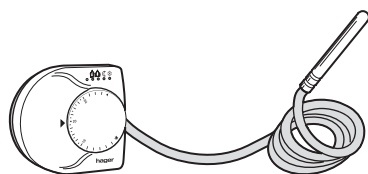


Description

La sonde EK 087 est une sonde de sol à associer au thermostat TX 320 ou TF 018. La distance maximale entre la sonde et le thermostat est de 10 m.


Funktionsprinzip

Der Bodenfühler EK 087 arbeitet in Verbund mit dem Thermostat TX 320 oder TF 018. Die maximale Leitungslänge zwischen Bodenfühler und Thermostat beträgt 10 m.

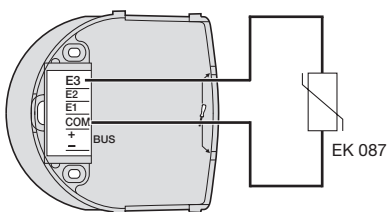

Raccordement électrique

Anschluss

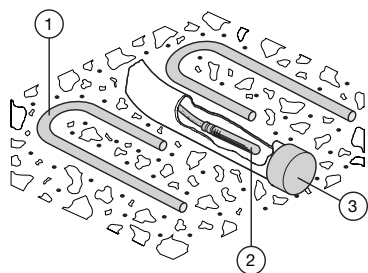

Installation

- Sonde protégée par une gaine pour la surveillance de température de dalle.

- ① Trame chauffante
- ② Sonde
- ③ Gaine bouchonnée à son extrémité.

Anwendungen

- Fühler mit Rohr geschützt für die Messung der Bodentemperatur.

- ① Heizungsrohr
- ② Fühler
- ③ Rohr am Ende verschliessen.

Garantie

(F)

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel.
La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art.
Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.


Garantie

(D)


24 Monate für Material und Herstellungsmängel ab Fabrikationsdatum. Bei Mängel muss das Produkt dem Wiederverkäufer übergeben werden. Die Garantie ist nur bei Beachtung der folgenden Angaben gültig :
- Rückgabe durch Grossist-Installateur,
- Fachgemässe Installation.
Bei nicht fargemässe Installation und natürlichem Verschleiss usw. erfolgt kein Ersatz. Schriftliche Angaben betreffend der festgestellten Defekte sollten dem Produkt beiliegen.

Floor probe

6E 5549.a

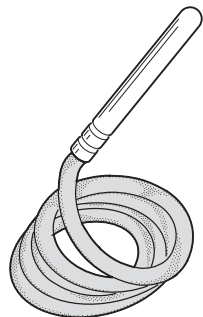


EK 087

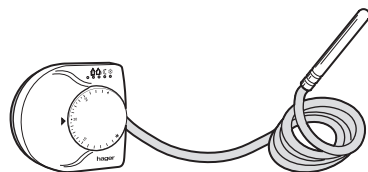

Description

The EK 087 is a floor probe to be connected with the thermostat TX 320 or TF 018. The maximum distance between the probe and the thermostat is 10 m.


Electrical connection

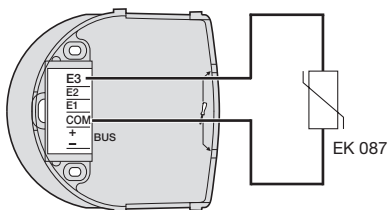

Installation

- Probe protected by a sheath to measure the temperature of the floor.

- ① Heating screen
- ② Probe
- ③ Sheath with plugged end.

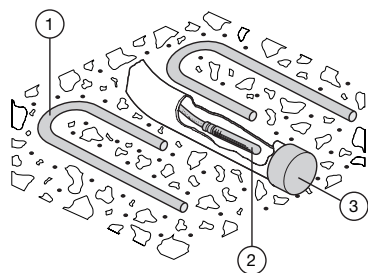

Warranty

GB

A warranty period of 24 months is offered on hager products, from date of manufacture, relating to any material of manufacturing defect. If any product is found to be defective it must be returned via the installer and supplier (wholesaler). The warranty is withdrawn if :
 - after inspection by hager quality control dept the device is found to have been installed in a manner which is contrary to IEE wiring regulations and accepted practice within the industry at the time of installation.
 - the procedure for the return of goods has not been followed.
 Explanation of defect must be included when returning goods.